

Інформація

стосовно пожеж та надзвичайних ситуацій, які сталися на підприємствах паливно-енергетичного комплексу станом на 01.01.2022.

За дванадцять місяців 2021 року на підприємствах паливно-енергетичного комплексу сталося 15 пожеж, що на 1 випадок (або на 6,2 %) менше ніж за аналогічний період 2020 року (16 випадків).


Виникнення пожеж по галузях ПЕК розподіляється наступним чином:

- **в електроенергетичному комплексі** – сталося 4 випадки пожеж, що на 2 випадки (або на 33,3%) менше ніж за аналогічний період минулого року (6 випадків);

- **у вугільно-промисловому комплексі** – рівень виникнення випадків пожеж у порівнянні за аналогічний період 2020 року залишився без змін 4 пожежі проти 4 пожеж у 2020 році;

- **у нафтогазовому комплексі** – сталося 6 випадків пожеж, що на 1 випадок (або на 20%) більше ніж за аналогічний період минулого року (5 випадків);

- **в атомно-промисловому комплексі** – рівень виникнення випадків пожеж у порівнянні за аналогічний період 2020 року залишився без змін 1 пожежа проти 1 пожежі у 2020 році.

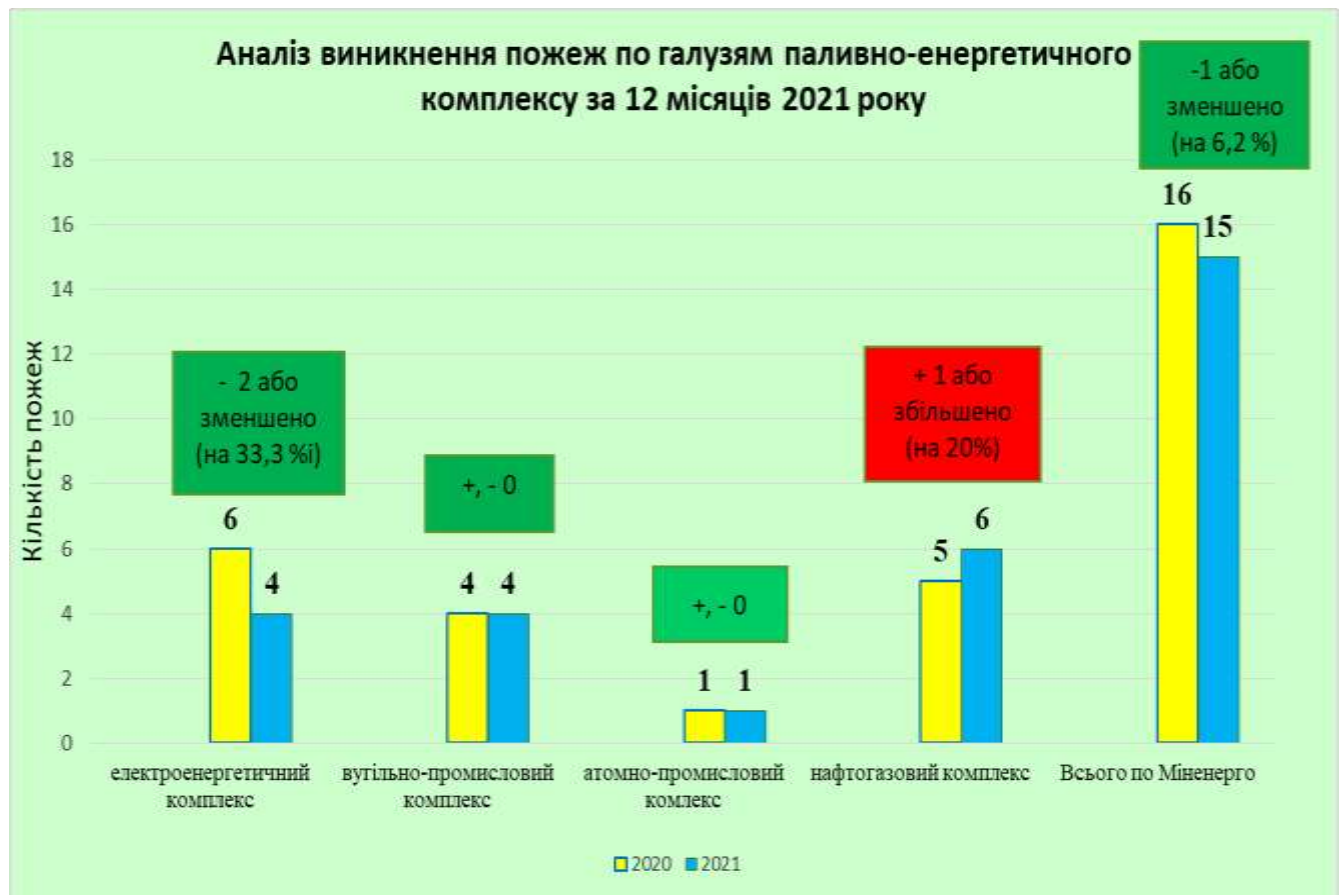

Зазначеними пожежами завдано збитків:

- **в електроенергетичному комплексі:** прямі збитки склали 10,0 тис. грн., побічні – 511,0 тис. грн.;
- **в атомно-промисловому комплексі:** прямі збитки відсутні, а побічні склали 58,1 тис. грн.;
- **у нафтогазовому комплексі:** прямі збитки становлять 34,04 тис. грн., побічні – 579,4 тис. грн.;
- **у вугільно-промисловому комплексі:** збитки від пожеж склали 5475,1 тис. грн., з них витрати на аварійно-рятувальні роботи – 21,8 тис. грн.

У грудні 2021 року на об'єктах підприємств паливно-енергетичного комплексу України сталася 1 пожежа, а саме: **в електроенергетичному комплексі** 1 пожежа на трансформаторній підстанції АТ «Чернівціобленерго».

13 грудня 2021 року внаслідок короткого замикання в електромережі сталася пожежа на розподільчій установці РУ-0,4 кВ в трансформаторній підстанції (ТП-412) АТ «Чернівціобленерго».

Пожежею пошкоджено розподільчу установку РУ-0,4 кВ та знищено комунікаційні з'єднання устаткування розподільчого пристрою.

Пожежу ліквідовано силами пожежо-рятувального підрозділу ДСНС України Чернівецької області.

Прямі збитки від пожежі відсутні, побічні склали 51,0 тис. грн.

