

Інформація

стосовно пожеж та надзвичайних ситуацій, які сталися на підприємствах паливно-енергетичного комплексу станом на 01.12.2021.

За одинадцять місяців 2021 року на підприємствах паливно-енергетичного комплексу сталося **14** пожеж, що на **2** випадки (або на 12,5 %) менше ніж за аналогічний період 2020 року (**16** випадків).


Виникнення пожеж по галузях ПЕК розподіляється наступним чином:

- **в електроенергетичному комплексі** – сталося **3** випадки пожеж, що на **3** випадки (або на 50%) менше ніж за аналогічний період минулого року (**6** випадків);

- **у вугільно-промисловому комплексі** – рівень виникнення випадків пожеж у порівнянні за аналогічний період 2020 року залишився без змін **4** пожежі проти **4** пожеж у 2020 році;

- **у нафтогазовому комплексі** – сталося **6** випадків пожеж, що на **1** випадок (або на 20%) більше ніж за аналогічний період минулого року (**5** випадків);

- **в атомно-промисловому комплексі** – рівень виникнення випадків пожеж у порівнянні за аналогічний період 2020 року залишився без змін **1** пожежа проти **1** пожежі у 2020 році.

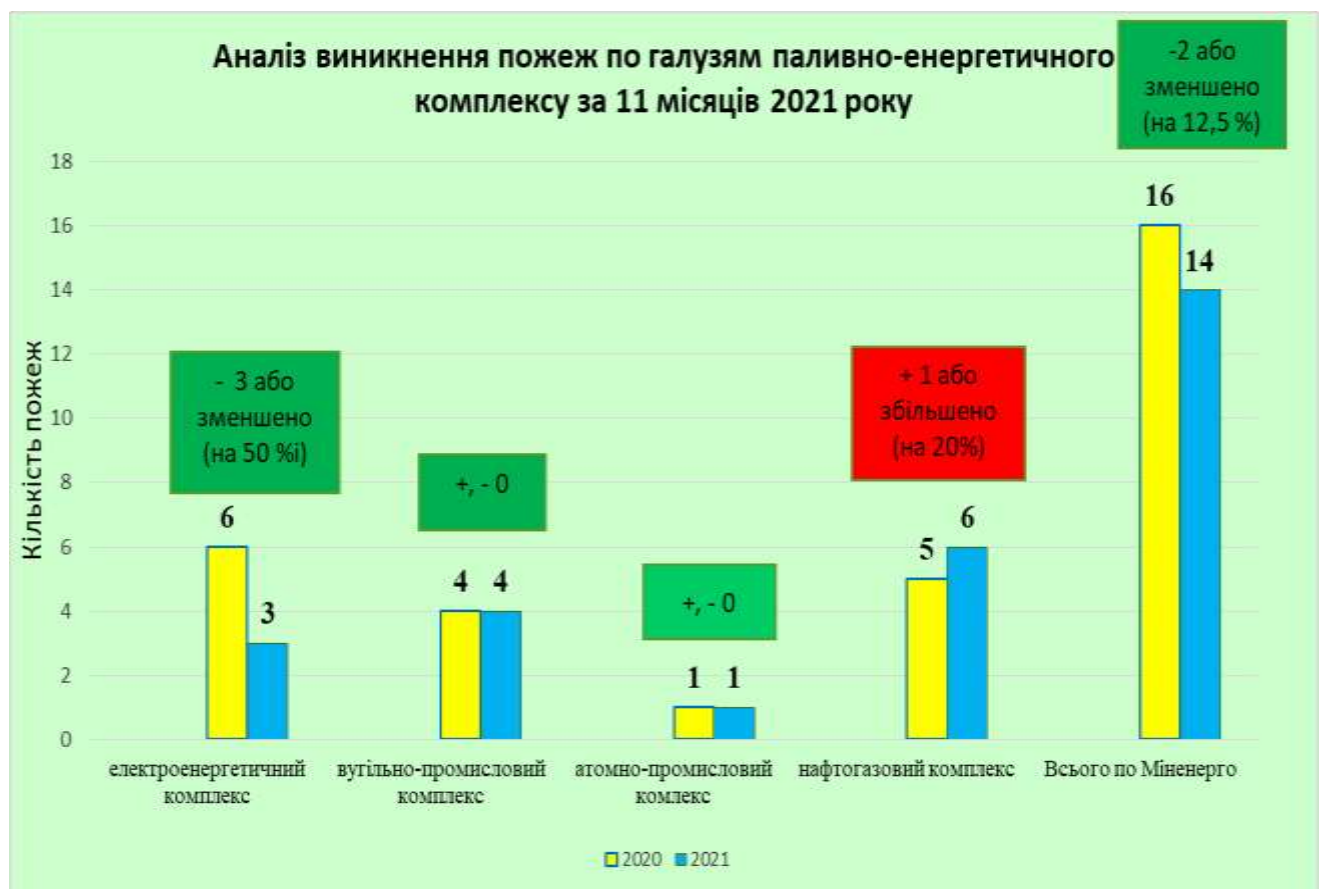

Зазначеними пожежами завдано збитків:

- **в електроенергетичному комплексі:** прямі збитки склали 10,0 тис. грн., побічні – 460,0 тис. грн.;
- **в атомно-промисловому комплексі:** прямі збитки відсутні, а побічні склали 58,0 тис. грн.;
- **у нафтогазовому комплексі:** прямі збитки становлять 34,04 тис. грн., побічні – 579,4 тис. грн.;
- **у вугільно-промисловому комплексі:** збитки від пожеж склали 5281,9 тис. грн., з них витрати на аварійно-рятувальні роботи – 21,8 тис. грн.

У листопаді 2021 року на об'єктах підприємств паливно-енергетичного комплексу України сталося 2 пожежі, а саме: **у нафтогазовому комплексі** 1 пожежа у приміщенні ЦТП-2 філії «Новоярівська ТЕЦ» ТОВ «Нафтогаз Тепло» та 1 пожежа **у атомно-промисловому комплексі** на трансформаторі струму типу ТФРМ-330-Б-У1 на ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

16 листопада 2021 року внаслідок короткого замикання в електромережі сталася пожежа в приміщенні складу цеху теплових мереж № 2 філії «Новоярівська ТЕЦ» ТОВ «Нафтогаз Тепло».

Пожежею пошкоджено дві шафи для регулювання тиску та температури ГВП, товарно-матеріальні матеріали, прилади пускової апаратури (технологічне обладнання).

Пожежу ліквідовано силами пожежо-рятувального підрозділу ДСНС України Львівської області.

Прямі збитки від пожежі відсутні, побічні склали 131,6 тис. грн.

30 листопада 2021 року внаслідок короткого замикання пошкоджено трансформатор струму вимикача В-132 фази «В» ВРУ-330 кВ на території ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» з його розгерметизацією і загорянням трансформаторної оливи з подальшим руйнуванням самого трансформатора.

Пожежу ліквідовано силами пожежо-рятувального підрозділу ДСНС України Миколаївської області.

Під час пожежі постраждалих немає, на роботу АЕС зазначена пожежа не вплинула.

Прямі збитки від пожежі відсутні, побічні склали 58,0 тис. грн.

**АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ПЕК ЗА 11 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ**

